



1

Empfohlenes Lochbild; Bauteileseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein
*recommended terminal layout; side of component
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine*


2

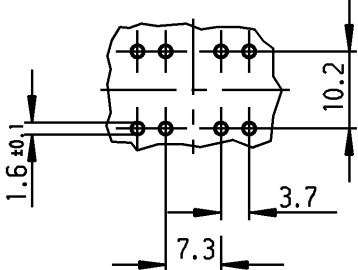


3

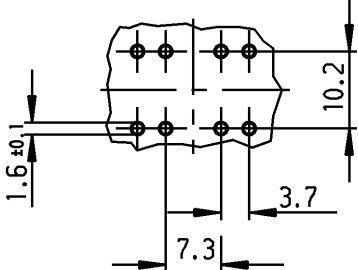



4

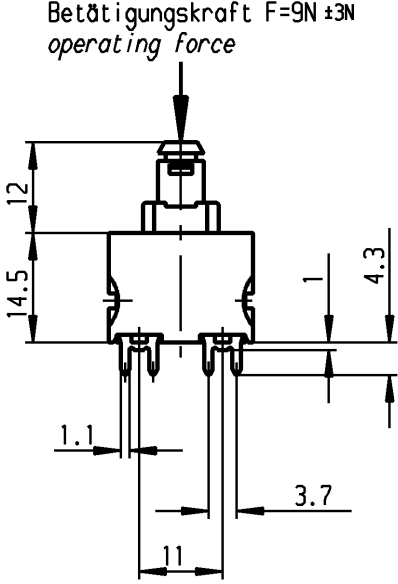



Betätigungskraft $F=9N \pm 3N$
operating force

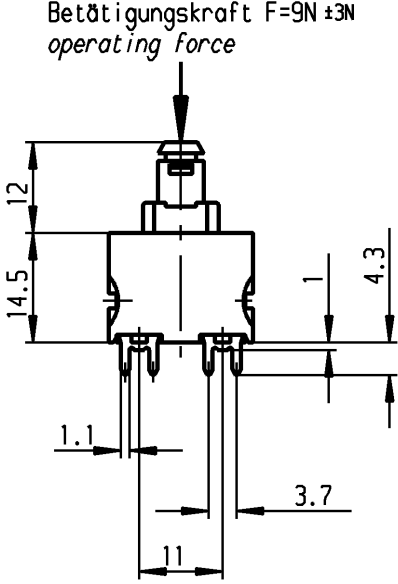

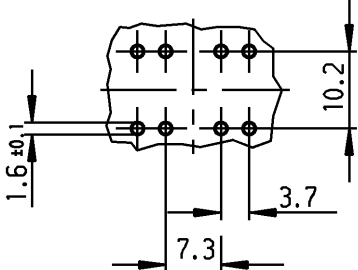


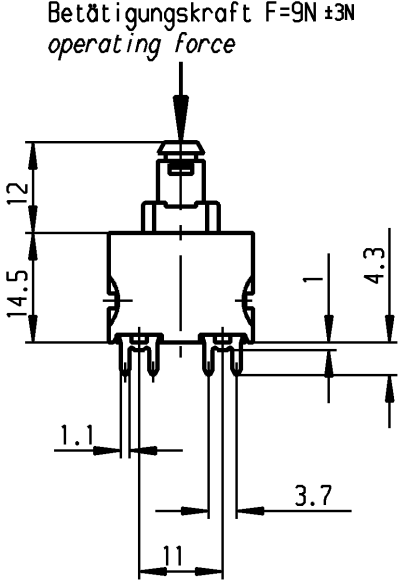

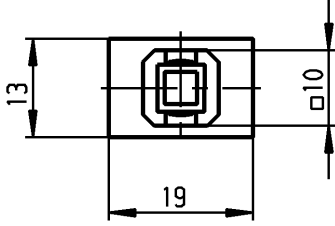

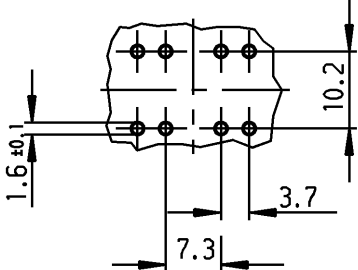

Aufschrift
Marking

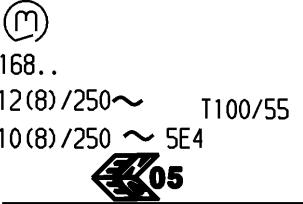


12A 125 - 250 VAC
1/2 HP 125-250 VAC
R 97 


Herstellort/-jahr/-woche
*code of manufacture:
place/year/week*

Auf Verpackung / *on box*: 9526827

Ausschalter 2-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
DPST
suitable for appliances of class II

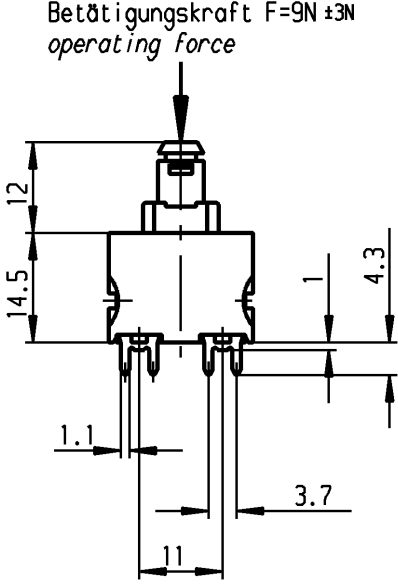

Schaltstellung	operating position	h
AUS	OFF	26.5
EIN	ON	23.8
Block	block	22.2

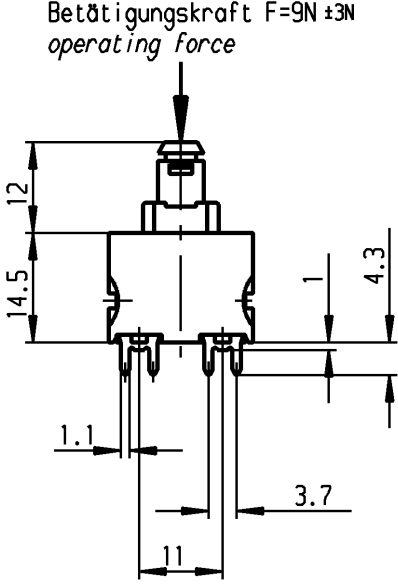

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET 01 Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1	Zeichn./DRAWING NO. K 1682.2101	Index h					
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES													
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	über/OVER 30										
±	0.2	0.4												
d	23210	15.02.95 Sb	i											
c	22973	27.09.94 Sb	h	91258	27.08.14 hhe									
b	22365	13.08.93 mej	g	34660	11.09.02 hhe									
a	22094	15.03.93 mej	f	25389	25.09.97 kbe									
			e	23679	22.11.95 RS									
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY									
Ersatz für/REPLACEMENT OF						Geraeteschalter Appliance Switch								
						MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim								

16822101-01-8-0-K-049 RELEASED/FREIGEgeben 2014/Sep/17